
# 굴뚝별 트랜드

2017년03월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/10　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

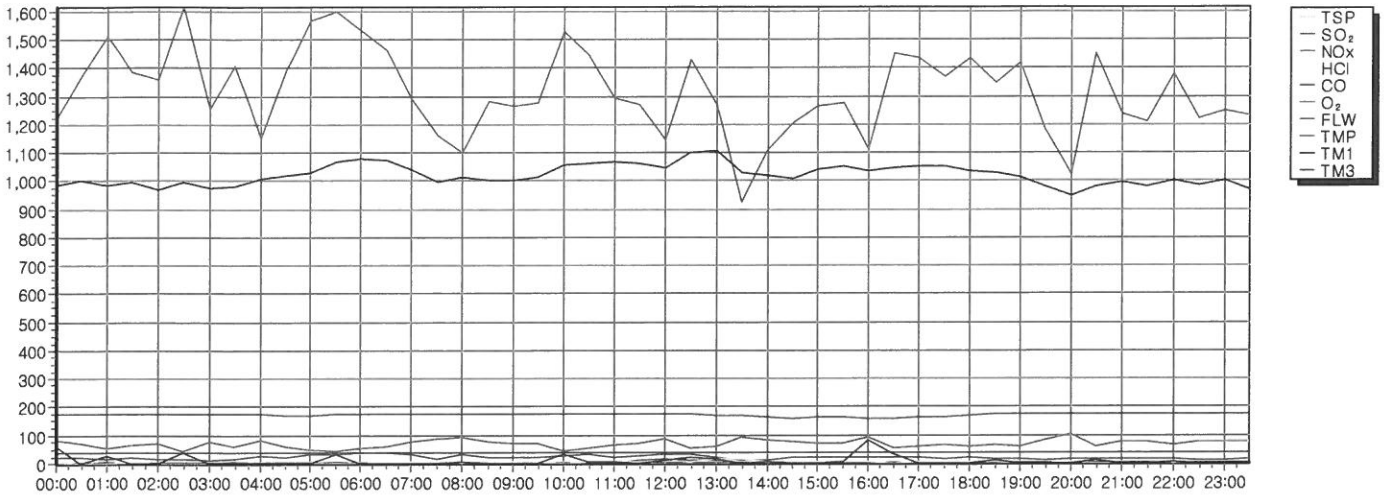


| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.57 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.56 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.57 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.62 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.38 |
| | | | | | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.72 | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
| | | | | | 0.39 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 3.94 | 0.17 | 3.57 | 0.49 | 2.34 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 3.28 | 1.36 | 1.00 | 1.73 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 9.08 | 16.32 | 9.69 | 13.23 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 22.64 | 21.40 | 18.54 | 20.99 | 15.97 | 17.95 | 13.09 | 18.19 | 27.38 | 22.54 | 31.22 | 31.08 | 39.74 | 38.60 | 31.33 | 17.01 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 32.07 | 21.47 | 20.25 | 22.97 | 26.60 | 30.17 | 24.58 | 25.41 | 34.01 | 34.42 | 23.96 | 10.95 | 13.47 | 19.87 | 21.02 | 19.68 |
| | | | | | 23.48 | 20.72 | 23.96 | 18.73 | 19.47 | 14.73 | 14.39 | 13.24 | 16.56 | 16.13 | 15.27 | 13.73 | 16.89 | 13.69 | 13.60 | 13.89 |
| | | | | | 3.30 | 1.89 | 2.01 | 2.84 | 1.89 | 0.67 | 1.09 | 1.89 | 2.70 | 1.06 | 0.88 | 0.81 | 1.80 | 3.42 | 3.62 | 3.18 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 3.26 | 4.19 | 3.91 | 3.90 | 1.89 | 3.78 | 4.13 | 4.90 | 8.31 | 6.73 | 16.97 | 17.82 | 5.88 | 5.51 | 5.92 | 5.19 |
| | | | | | 6.39 | 2.44 | 3.77 | 5.84 | 4.14 | 3.26 | 2.06 | 2.63 | 2.79 | 1.26 | 2.37 | 2.46 | 1.45 | 2.02 | 1.74 | 1.89 |
| | | | | | 59.68 | 0.52 | 30.10 | 0.41 | 0.53 | 39.82 | 0.65 | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.33 | 30.73 | 0.38 | 1.54 | 0.26 | 0.62 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 4.72 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 31.50 | 7.23 | 5.67 | 0.39 | 11.27 | 20.14 | 13.84 | 0.67 | 4.44 | 0.62 | 0.83 | 6.51 |
| | | | | | 80.18 | 30.98 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 13.20 | 0.50 | 0.81 | 0.87 | 12.36 | 1.78 | 0.60 | 7.09 | 0.69 | 0.44 | 0.84 |
| | | | | | 8.21 | 7.28 | 5.48 | 6.52 | 6.86 | 4.48 | 7.48 | 5.82 | 8.32 | 6.26 | 4.90 | 4.48 | 5.69 | 6.28 | 7.60 | 8.89 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 9.37 | 7.84 | 7.15 | 6.85 | 4.49 | 5.51 | 6.80 | 7.04 | 8.71 | 5.49 | 6.16 | 9.30 | 8.21 | 7.53 | 6.99 | 6.92 |
| | | | | | 9.58 | 5.72 | 6.05 | 6.64 | 6.02 | 6.83 | 6.20 | 8.27 | 10.19 | 5.86 | 7.48 | 7.90 | 6.41 | 7.93 | 7.44 | 7.68 |
| | | | | | 12238.80 | 13671.10 | 15127.70 | 13852.40 | 13595.30 | 16163.00 | 12543.00 | 14082.10 | 11511.00 | 13897.90 | 15664.20 | 16010.60 | 15326.90 | 14631.50 | 12918.80 | 11637.50 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 11017.70 | 12813.50 | 12635.70 | 12759.60 | 15262.90 | 14461.80 | 12955.90 | 12736.20 | 11435.50 | 14304.70 | 12710.40 | 9250.26 | 11138.90 | 12057.50 | 12669.60 | 12786.60 |
| | | | | | 11134.90 | 14540.40 | 14337.10 | 13677.90 | 14347.20 | 13455.00 | 14169.00 | 11821.00 | 10264.00 | 14545.00 | 12375.40 | 12118.10 | 13804.80 | 12228.70 | 12469.10 | 12328.90 |
| | | | | | 175.88 | 176.02 | 176.15 | 177.15 | 174.87 | 173.36 | 172.83 | 174.20 | 176.14 | 172.57 | 169.92 | 172.97 | 173.45 | 173.70 | 174.79 | 175.16 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 175.94 | 176.62 | 176.01 | 175.75 | 176.29 | 176.29 | 175.98 | 175.11 | 175.02 | 173.84 | 172.15 | 170.61 | 164.36 | 160.91 | 161.79 | 162.25 |
| | | | | | 160.34 | 160.99 | 163.82 | 165.01 | 170.40 | 173.27 | 175.24 | 176.06 | 177.11 | 177.33 | 175.82 | 175.28 | 175.22 | 175.66 | 175.35 | 175.35 |
| | | | | | 985.81 | 1004.11 | 985.95 | 999.03 | 970.72 | 998.37 | 974.31 | 979.46 | 1007.31 | 1017.20 | 1032.37 | 1068.63 | 1078.31 | 1074.09 | 1039.05 | 999.03 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1014.88 | 1002.87 | 1004.90 | 1013.99 | 1055.83 | 1063.95 | 1066.96 | 1065.36 | 1049.19 | 1099.59 | 1106.94 | 1032.55 | 1021.44 | 1008.22 | 1043.09 | 1049.54 |
| | | | | | 1032.83 | 1047.61 | 1050.53 | 1050.19 | 1035.23 | 1027.31 | 1013.38 | 981.82 | 950.45 | 980.74 | 997.00 | 979.29 | 1000.79 | 985.59 | 1002.87 | 969.66 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.57 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.54 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |
| | | | | | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |

# 굴뚝별 트랜드

2017년03월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/11　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

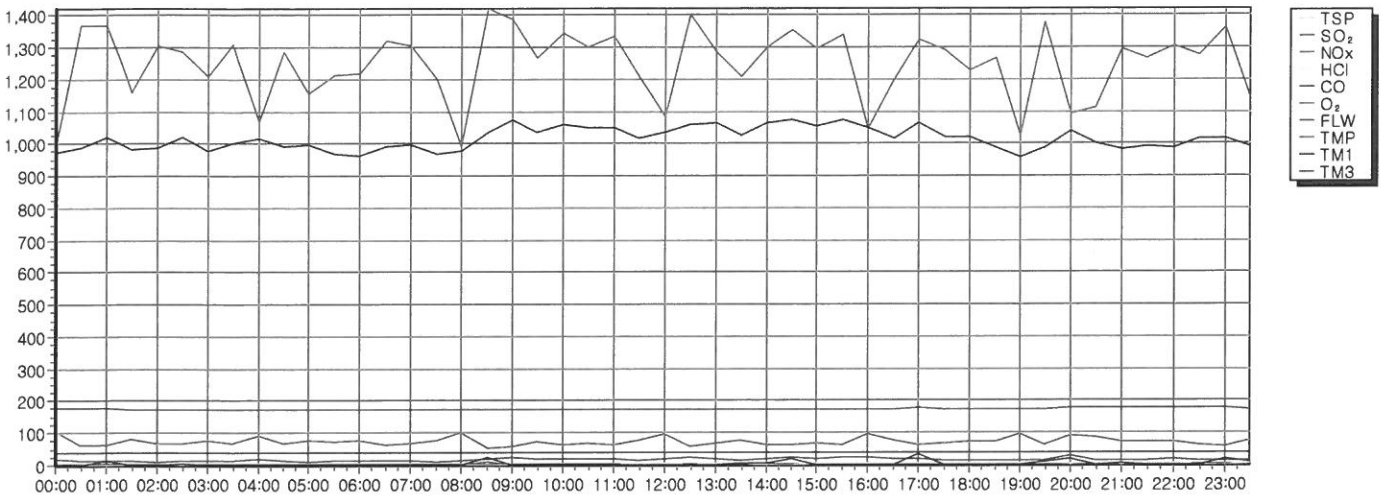


| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.64 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.60 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.51 |
| | | | | | 0.63 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| | | | | | 0.49 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.45 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 8.78 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.41 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.22 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.05 | 1.68 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 17.15 | 13.80 | 15.45 | 12.70 | 11.31 | 13.66 | 12.79 | 12.93 | 21.44 | 15.68 | 11.69 | 12.87 | 12.78 | 14.07 | 14.10 | 10.34 |
| | | | | | 16.68 | 20.54 | 22.44 | 17.67 | 19.95 | 21.38 | 17.01 | 14.92 | 21.00 | 22.60 | 20.05 | 14.87 | 18.58 | 23.11 | 20.68 | 22.08 |
| | | | | | 23.07 | 17.07 | 17.38 | 14.96 | 14.89 | 16.46 | 15.46 | 15.33 | 29.83 | 13.68 | 14.09 | 12.83 | 17.14 | 13.85 | 13.62 | 13.92 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 1.83 | 0.78 | 0.86 | 1.69 | 0.92 | 0.75 | 1.69 | 0.74 | 1.14 | 0.71 | 1.15 | 1.75 | 1.17 | 0.61 | 0.68 | 0.91 |
| | | | | | 1.76 | 0.84 | 1.29 | 1.61 | 1.29 | 1.84 | 1.90 | 2.54 | 2.71 | 1.89 | 2.93 | 2.92 | 2.24 | 2.11 | 2.68 | 2.67 |
| | | | | | 4.21 | 3.53 | 3.50 | 3.22 | 3.42 | 3.43 | 6.46 | 2.58 | 3.70 | 3.37 | 2.21 | 2.46 | 2.42 | 1.66 | 1.16 | 4.14 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.95 | 1.50 | 16.21 | 0.60 | 0.49 | 3.30 | 1.09 | 0.47 | 0.67 | 0.75 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.54 | 0.44 | 0.73 |
| | | | | | 0.79 | 25.12 | 1.42 | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 5.57 | 2.53 | 21.09 | 0.21 | 0.22 |
| | | | | | 1.75 | 0.76 | 34.44 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 1.61 | 7.52 | 19.75 | 0.63 | 6.20 | 1.31 | 0.45 | 0.36 | 17.74 | 11.06 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.78 | 6.42 | 6.23 | 7.97 | 6.65 | 6.58 | 7.52 | 6.53 | 8.93 | 6.79 | 7.89 | 7.33 | 7.50 | 6.40 | 6.54 | 7.83 |
| | | | | | 9.99 | 5.43 | 5.86 | 7.13 | 6.29 | 6.76 | 6.32 | 7.59 | 9.42 | 5.77 | 6.63 | 7.57 | 6.46 | 6.05 | 6.67 | 6.28 |
| | | | | | 9.59 | 7.70 | 6.35 | 6.90 | 7.46 | 7.15 | 9.56 | 6.05 | 9.10 | 8.64 | 7.04 | 7.30 | 7.02 | 6.37 | 5.59 | 7.77 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 9934.67 | 13660.00 | 13682.70 | 11587.10 | 13049.60 | 12851.60 | 12073.10 | 13124.50 | 10674.40 | 12847.70 | 11568.40 | 12134.10 | 12197.70 | 13187.10 | 13069.90 | 11975.60 |
| | | | | | 9934.06 | 14212.70 | 13854.00 | 12676.30 | 13455.70 | 13007.20 | 13324.10 | 12072.60 | 10845.90 | 14035.40 | 12885.80 | 12077.70 | 12992.70 | 13514.90 | 12978.80 | 13408.20 |
| | | | | | 10469.90 | 11984.90 | 13232.10 | 12920.30 | 12262.80 | 12677.70 | 10264.50 | 13775.70 | 10950.70 | 11141.30 | 12944.30 | 12668.20 | 13047.20 | 12747.00 | 13629.50 | 11480.10 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 176.31 | 176.13 | 176.07 | 175.20 | 174.84 | 174.72 | 175.22 | 175.19 | 175.18 | 174.84 | 173.92 | 173.87 | 174.01 | 174.13 | 174.50 | 175.49 |
| | | | | | 174.83 | 174.86 | 175.32 | 174.44 | 173.79 | 174.53 | 175.43 | 175.54 | 175.12 | 174.58 | 173.87 | 174.28 | 174.92 | 175.33 | 175.36 | 175.55 |
| | | | | | 175.50 | 175.36 | 176.22 | 175.57 | 175.30 | 175.77 | 175.85 | 175.67 | 176.23 | 175.95 | 176.32 | 176.29 | 176.36 | 176.00 | 176.16 | 175.52 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 975.09 | 987.63 | 1022.49 | 983.66 | 988.83 | 1019.89 | 977.83 | 1001.95 | 1017.65 | 990.95 | 997.85 | 970.19 | 961.30 | 993.85 | 999.66 | 967.42 |
| | | | | | 976.80 | 1036.48 | 1072.83 | 1036.59 | 1058.65 | 1049.03 | 1050.99 | 1018.28 | 1033.78 | 1061.69 | 1065.54 | 1024.37 | 1065.41 | 1074.05 | 1056.21 | 1073.99 |
| | | | | | 1047.99 | 1015.55 | 1063.00 | 1020.51 | 1019.04 | 989.52 | 959.65 | 988.13 | 1038.63 | 1003.99 | 981.39 | 990.85 | 987.29 | 1014.96 | 1015.87 | 992.96 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |
| | | | | | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |
| | | | | | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |

# 굴뚝별 트랜드

2017년03월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/12　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

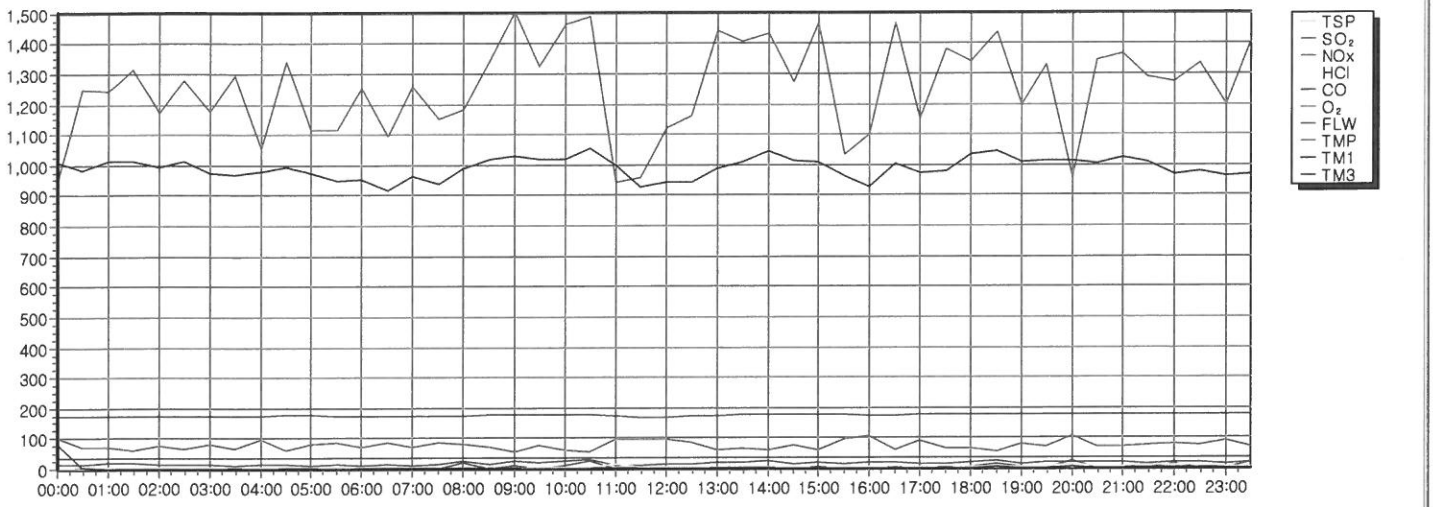


| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.58 | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 0.53 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.56 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.47 |
| | | | | | 0.48 | 0.35 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.52 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.40 |
| | | | | | 4.18 | 2.28 | 6.41 | 4.97 | 2.49 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 20.09 | 0.00 | 9.74 | 1.34 | 10.14 | 26.53 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.31 | 0.63 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 2.82 | 15.36 | 3.71 | 1.77 | 24.29 | 0.00 | 0.90 | 1.47 | 14.90 | 0.20 | 0.07 | 18.60 |
| | | | | | 16.88 | 14.87 | 19.68 | 17.89 | 13.30 | 15.47 | 13.16 | 11.18 | 15.65 | 13.94 | 11.93 | 13.41 | 12.17 | 13.07 | 12.43 | 15.44 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 27.31 | 16.24 | 27.39 | 20.70 | 23.80 | 28.45 | 9.24 | 12.01 | 15.02 | 15.75 | 21.40 | 18.82 | 23.43 | 17.04 | 22.59 | 14.36 |
| | | | | | 21.29 | 19.44 | 14.78 | 17.67 | 19.56 | 23.51 | 15.62 | 20.76 | 20.99 | 21.87 | 22.31 | 17.39 | 18.55 | 18.28 | 17.57 | 20.15 |
| | | | | | 3.13 | 2.18 | 3.11 | 3.43 | 5.34 | 4.22 | 3.71 | 2.03 | 2.83 | 1.24 | 2.47 | 2.79 | 1.99 | 2.42 | 1.26 | 2.24 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 1.98 | 1.58 | 1.60 | 3.48 | 4.22 | 4.92 | 14.95 | 5.33 | 3.64 | 3.94 | 2.06 | 2.20 | 2.30 | 2.87 | 2.54 | 5.12 |
| | | | | | 3.62 | 2.14 | 3.44 | 2.11 | 2.66 | 3.21 | 6.86 | 4.58 | 13.28 | 5.87 | 5.89 | 8.08 | 8.40 | 8.37 | 6.86 | 5.35 |
| | | | | | 80.90 | 5.09 | 0.41 | 0.79 | 0.79 | 0.39 | 0.66 | 0.49 | 0.63 | 0.32 | 0.56 | 1.16 | 0.71 | 1.80 | 0.46 | 0.94 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.93 | 0.30 | 0.24 | 0.36 | 0.23 | 0.18 | 0.82 | 1.67 | 1.11 | 1.06 | 0.34 | 0.32 | 2.21 | 0.44 | 0.28 | 1.31 |
| | | | | | 1.20 | 0.24 | 0.80 | 0.40 | 1.03 | 6.02 | 0.46 | 0.35 | 4.20 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.82 | 0.44 | 0.99 | 0.54 |
| | | | | | 10.17 | 6.97 | 7.16 | 6.25 | 7.74 | 6.82 | 7.94 | 6.87 | 9.55 | 6.16 | 8.40 | 8.46 | 7.08 | 8.56 | 6.88 | 8.68 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 8.16 | 6.89 | 5.86 | 7.40 | 6.20 | 5.63 | 9.43 | 9.82 | 9.44 | 8.77 | 6.30 | 6.56 | 6.04 | 7.66 | 6.19 | 9.86 |
| | | | | | 10.62 | 5.98 | 8.92 | 6.47 | 6.60 | 5.80 | 8.22 | 7.01 | 10.76 | 7.04 | 6.98 | 7.66 | 8.28 | 7.83 | 9.05 | 7.07 |
| | | | | | 9443.74 | 12479.50 | 12409.50 | 13168.60 | 11731.30 | 12777.30 | 11779.50 | 12954.30 | 10559.50 | 13408.40 | 11164.80 | 11137.30 | 12523.40 | 10950.00 | 12589.30 | 11528.00 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 11818.90 | 13466.20 | 15033.80 | 13259.90 | 14634.70 | 14887.90 | 9411.57 | 9585.10 | 11232.90 | 11598.20 | 14401.60 | 14073.70 | 14326.60 | 12752.90 | 14652.10 | 10340.30 |
| | | | | | 11012.50 | 14684.80 | 11496.50 | 13816.70 | 13391.50 | 14355.30 | 11972.90 | 13320.10 | 9590.32 | 13435.70 | 13636.30 | 12902.90 | 12750.30 | 13340.80 | 11959.60 | 14087.60 |
| | | | | | 175.28 | 175.08 | 174.08 | 174.10 | 174.01 | 174.92 | 175.28 | 175.31 | 175.52 | 176.24 | 176.20 | 175.12 | 173.65 | 173.47 | 173.76 | 174.08 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 175.29 | 176.86 | 176.99 | 177.06 | 176.47 | 175.87 | 173.61 | 168.45 | 166.54 | 172.05 | 174.30 | 175.91 | 176.86 | 176.75 | 176.08 | 176.33 |
| | | | | | 174.98 | 175.23 | 177.30 | 177.11 | 176.98 | 178.45 | 178.10 | 177.26 | 177.25 | 178.20 | 177.24 | 177.13 | 177.30 | 178.19 | 177.02 | 176.35 |
| | | | | | 1008.83 | 983.71 | 1013.53 | 1015.17 | 992.29 | 1013.07 | 973.01 | 967.19 | 977.17 | 993.04 | 975.03 | 950.40 | 952.69 | 916.54 | 963.63 | 937.71 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 990.30 | 1019.51 | 1029.54 | 1021.66 | 1017.39 | 1052.79 | 996.55 | 927.52 | 940.61 | 942.22 | 988.41 | 1010.01 | 1045.96 | 1012.09 | 1010.12 | 964.31 |
| | | | | | 925.38 | 1004.04 | 973.83 | 976.28 | 1035.93 | 1042.28 | 1009.93 | 1012.99 | 1013.38 | 1005.17 | 1022.94 | 1011.35 | 967.52 | 978.55 | 963.18 | 966.57 |
| | | | | | 36.51 | 36.52 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.52 | 36.52 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |
| | | | | | 36.51 | 36.52 | 36.52 | 36.53 | 36.53 | 36.54 | 36.53 | 36.52 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |