
굴뚝별 트랜드

2017년03월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/13　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

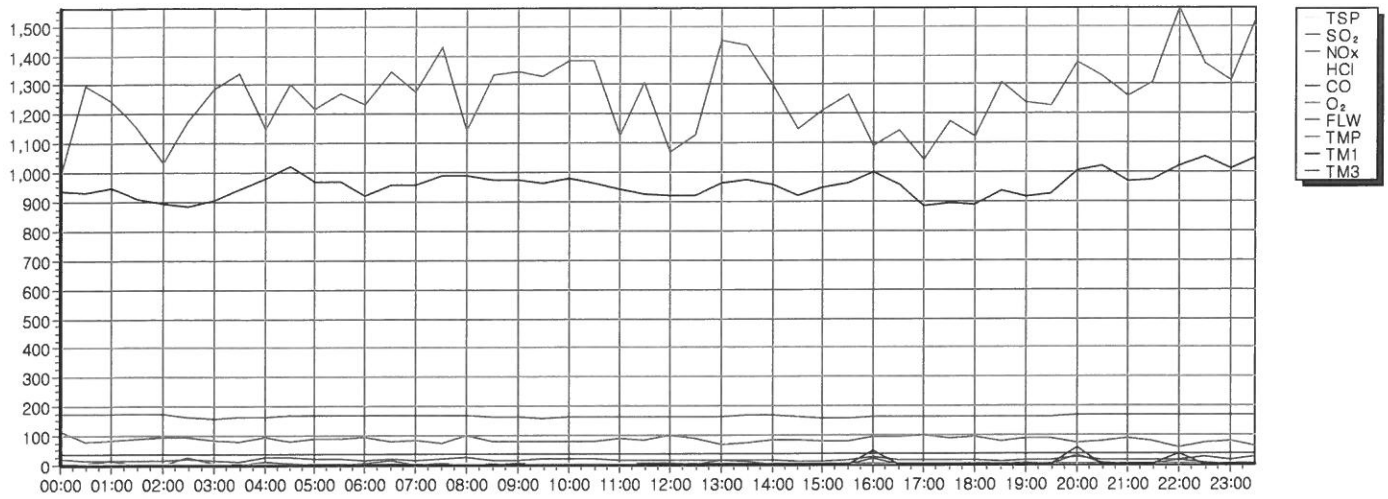

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.55	0.44	0.46	0.47	0.48	0.47	0.43	0.41	0.52	0.44	0.49	0.51	0.54	0.46	0.46	0.43
1	TSP	20	MGm	1	0.53	0.42	0.41	0.40	0.41	0.42	0.45	0.43	0.49	0.43	0.38	0.40	0.42	0.41	0.39	0.39
					0.49	0.44	0.47	0.42	0.46	0.41	0.46	0.45	0.48	0.43	0.47	0.43	0.38	0.41	0.44	0.38
					1.92	3.41	14.08	0.86	0.95	26.54	4.51	2.17	7.97	5.56	0.00	1.38	5.33	13.91	0.35	6.17
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.55	5.92	5.80	0.00	15.99	11.54	0.00	0.00	0.00	0.65
					19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	7.41	0.28	32.80	2.81	1.30	0.00	16.03	2.71	0.00	0.90


					21.69	15.56	15.77	14.24	17.02	20.95	18.11	13.06	24.50	24.46	18.59	18.89	17.78	20.51	17.25	23.17
3	NOx	70	ppm	1	26.87	17.70	17.41	19.39	22.01	20.34	14.43	13.96	17.36	15.75	16.61	15.41	15.05	11.88	11.83	13.76
					25.74	14.11	16.30	15.01	14.32	12.69	16.81	16.48	28.80	16.36	16.24	15.81	16.52	23.83	18.23	27.27
					9.92	3.38	4.13	3.37	2.73	2.85	3.06	2.48	2.84	2.08	1.94	1.87	2.12	1.91	1.98	1.84
4	HCl	15	ppm	1	2.76	2.05	2.34	3.08	2.97	2.70	2.98	2.03	2.64	2.08	1.49	1.77	1.87	1.73	1.60	1.84
					1.70	1.72	1.45	1.07	1.16	0.96	1.12	1.05	0.86	2.23	1.82	1.55	1.04	1.83	1.65	1.22
					1.73	1.12	1.13	1.30	2.18	2.31	1.27	0.61	0.36	0.31	0.81	0.76	1.70	0.79	0.44	0.31
5	CO	50	ppm	1	0.32	0.28	0.31	0.43	0.49	0.57	1.47	1.12	1.14	1.30	0.42	0.43	0.82	1.15	1.53	0.64
					46.69	1.14	2.49	0.96	1.95	0.75	1.94	1.27	55.60	0.45	0.61	0.61	34.59	0.38	0.24	0.10
					11.86	7.86	8.41	8.83	9.62	9.48	8.51	7.82	9.59	7.93	9.13	9.24	9.76	7.96	8.37	7.21
6	O_2	12	(%)	1/10	10.03	7.96	7.87	7.90	7.95	8.03	9.05	8.26	10.32	8.82	7.11	7.36	8.36	8.64	8.19	8.15
					9.35	9.39	10.15	8.79	9.48	8.01	8.74	8.78	7.30	7.72	8.92	7.70	5.66	7.23	7.74	6.15
					9884.50	12970.40	12438.50	11518.70	10332.20	11757.80	12842.00	13380.80	11481.60	13010.70	12163.90	12712.40	12311.10	13441.10	12771.60	14281.40
7	FLW	0	Sm3	10	11458.50	13360.70	13473.70	13277.50	13794.00	13830.20	11268.70	13076.90	10707.40	11268.20	14494.70	14326.80	12953.30	11514.10	12148.10	12678.20
					10928.40	11452.30	10435.80	11770.40	11207.20	13093.70	12392.90	12296.30	13754.40	13297.90	12606.40	13054.20	15618.80	13703.70	13132.60	15174.00
					176.06	174.97	175.86	175.86	172.68	162.81	159.04	161.50	166.30	168.85	168.43	168.42	170.60	170.37	168.75	168.89
8	TMP	0	DEG	1	168.26	166.14	161.60	160.64	161.66	162.72	163.36	164.13	164.54	165.46	164.73	167.76	166.91	163.97	160.87	160.77
					164.33	163.88	162.73	162.47	163.24	163.66	166.62	166.52	168.26	170.25	169.73	169.37	168.45	169.50	168.74	167.90
					936.73	933.07	947.12	910.99	896.09	885.69	906.09	942.77	979.00	1022.86	966.71	968.31	923.01	959.04	960.35	992.19
9	TM1	0	DEG	1	991.05	976.58	971.94	965.27	977.86	965.74	940.42	925.96	922.56	920.87	962.40	975.92	959.65	918.77	948.30	962.71
					1002.66	959.07	885.75	896.34	891.61	938.87	915.65	925.74	1008.03	1022.17	969.05	974.57	1020.17	1053.20	1012.48	1048.87
					36.52	36.52	36.51	36.51	36.51	36.52	36.52	36.52	36.53	36.52	36.53	36.53	36.54	36.54	36.54	36.54
10	TM3	0	DEG	1	36.52	36.51	36.51	36.51	36.53	36.55	36.55	36.55	36.55	36.54	36.54	36.54	36.52	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.52	36.52	36.53	36.54	36.54	36.53	36.51	36.53	36.54	36.53	36.53	36.52	36.53

굴뚝별 트랜드

2017년03월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/14　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

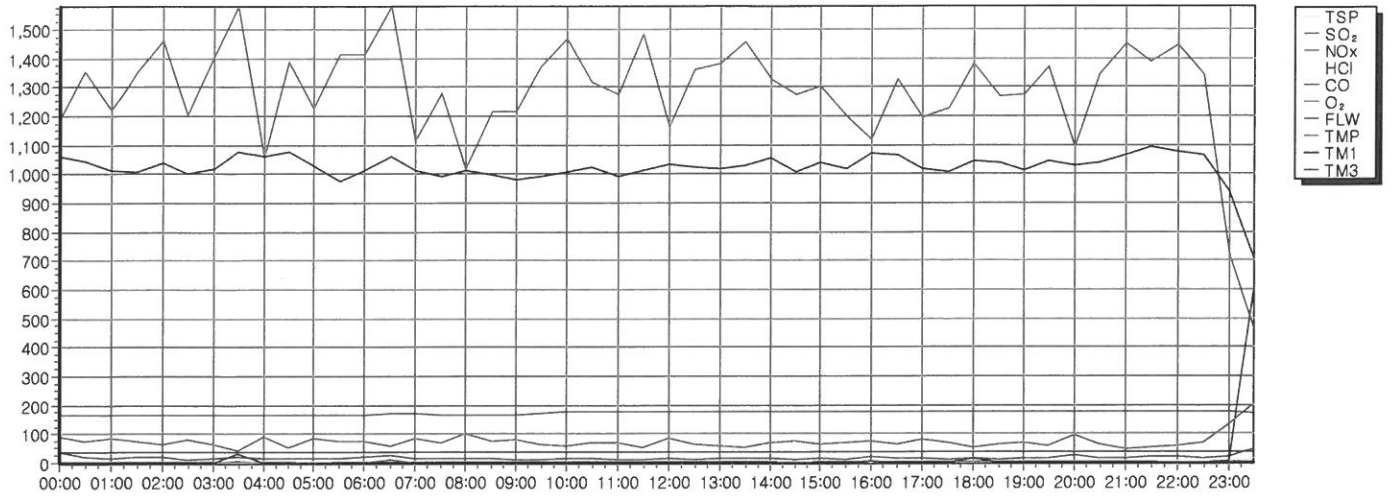

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.52	0.42	0.45	0.41	0.38	0.44	0.39	0.35	0.50	0.36	0.48	0.46	0.46	0.42	0.49	0.41
					0.52	0.43	0.43	0.40	0.39	0.41	0.42	0.37	0.51	0.40	0.39	0.36	0.41	0.42	0.38	0.40
					0.49	0.39	0.42	0.38	0.36	0.39	0.43	0.40	0.55	0.41	0.36	0.37	0.40	0.45	0.74	2.05
2	SO_2	30	ppm	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	12.57	0.00	1.53
					0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
					5.78	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.01	0.32	0.38	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	37.19	21.18	17.40	19.63	20.28	13.15	15.70	22.05	16.42	16.61	17.37	17.98	18.88	26.50	14.03	15.20
					18.33	15.20	13.36	12.52	17.45	13.55	11.18	13.32	16.58	12.32	13.59	15.12	15.51	11.45	13.42	10.28
					21.71	17.31	13.70	11.45	13.53	11.44	15.57	17.49	27.78	15.66	18.02	19.15	21.10	18.09	23.56	49.28
4	HCl	15	ppm	1	2.29	2.05	2.16	1.60	1.52	2.24	1.42	0.97	2.44	1.16	2.86	1.87	1.59	1.37	2.62	1.61
					2.44	1.80	1.64	1.01	0.82	1.13	1.43	0.94	1.76	1.03	1.62	1.38	1.65	2.95	1.53	1.78
					2.13	1.88	2.12	1.61	1.38	1.77	2.18	1.64	2.62	1.51	1.17	1.22	2.73	3.05	4.78	18.61
5	CO	50	ppm	1	0.10	0.19	0.36	0.24	0.13	0.43	0.33	34.45	0.13	0.10	0.55	0.42	0.24	0.11	0.37	0.26
					0.21	0.27	0.41	1.09	0.45	0.50	0.36	0.21	0.31	0.19	0.16	0.16	0.38	0.35	0.18	0.32
					3.70	0.09	0.41	0.34	17.19	0.22	0.25	0.09	0.20	0.18	0.12	1.65	0.12	0.40	2.87	603.29
6	O_2	12	(%)	1/10	9.09	7.46	8.44	7.38	6.16	8.17	6.23	4.54	9.13	5.52	8.75	7.72	7.63	5.87	8.72	6.92
					9.97	7.76	7.85	6.42	5.86	6.79	7.11	5.28	8.48	6.44	6.09	5.43	6.71	7.45	6.34	7.16
					7.66	6.63	7.77	6.70	5.10	6.45	7.01	5.78	9.49	6.26	4.68	5.15	5.89	6.88	13.53	20.55
7	FLW	0	Sm3	10	11888.90	13524.40	12221.50	13495.10	14626.20	12072.50	14023.40	15799.20	10563.40	13895.30	12265.00	14129.60	14128.30	15797.00	11155.70	12775.10
					10174.50	12175.00	12164.20	13722.90	14675.10	13201.70	12768.60	14809.10	11620.50	13586.80	13804.10	14583.40	13264.60	12753.40	13027.50	11992.10
					11204.20	13272.00	11950.10	12289.50	13834.80	12698.50	12760.20	13707.90	10906.80	13466.50	14498.20	13896.60	14474.30	13445.70	7207.44	4643.63
8	TMP	0	DEG	1	168.64	168.64	167.17	165.99	165.22	166.17	165.40	165.97	166.98	165.43	166.18	167.61	167.49	171.22	170.43	167.86
					167.20	166.48	167.81	172.75	174.70	175.23	174.92	175.55	176.33	175.63	174.94	175.74	176.51	175.77	174.94	175.01
					175.65	176.43	175.15	174.27	174.93	175.00	176.12	176.31	176.14	175.80	175.60	174.91	175.65	178.05	176.97	173.42
9	TM1	0	DEG	1	1062.06	1041.80	1014.39	1006.13	1041.03	999.56	1017.53	1074.02	1062.47	1075.32	1028.92	973.93	1011.11	1059.22	1011.53	988.74
					1010.43	994.09	979.87	992.86	1009.46	1024.85	988.39	1009.97	1031.24	1025.20	1016.83	1030.33	1055.21	1007.81	1039.33	1019.08
					1071.85	1063.35	1019.93	1004.69	1044.20	1039.81	1011.44	1044.50	1030.14	1040.25	1064.09	1090.27	1074.22	1065.43	939.65	705.52
10	TM3	0	DEG	1	36.53	36.54	36.54	36.53	36.53	36.54	36.54	36.53	36.53	36.54	36.54	36.54	36.54	36.53	36.54	36.54
					36.53	36.52	36.52	36.52	36.54	36.54	36.54	36.55	36.55	36.54	36.53	36.52	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.53	36.53	36.54	36.54	36.54	36.55	36.55	36.54	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2017년03월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/15　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

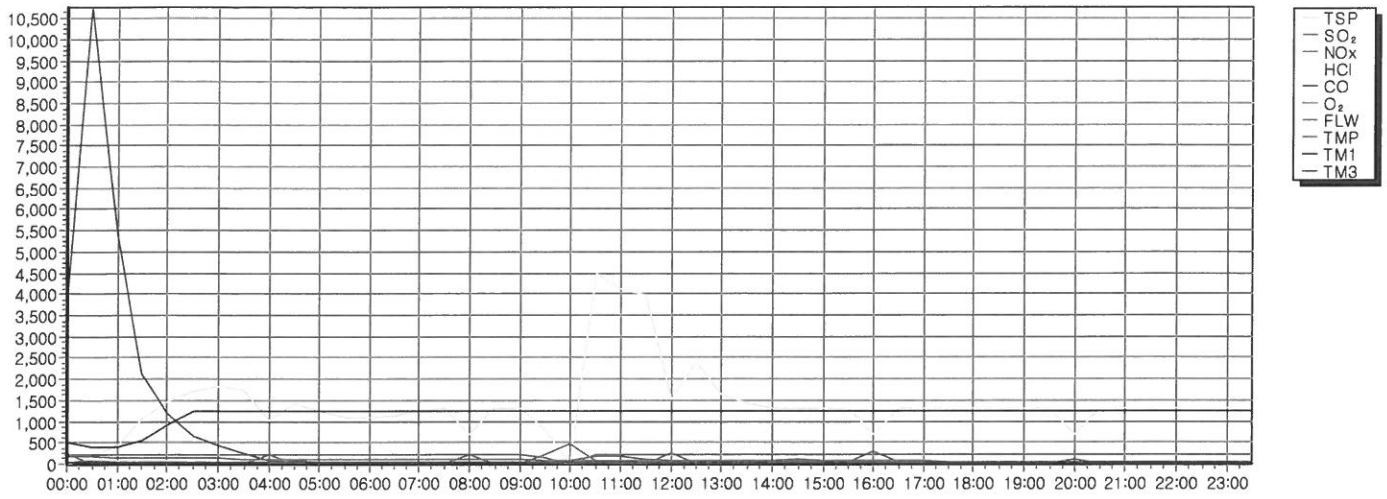

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	10.58	61.43	61.03	60.77	57.09	54.24	52.90	43.76	17.38	25.50	20.20	16.69	14.49	13.39	13.03	12.29
					5.95	11.04	10.74	5.37	0.35	28.23	30.38	28.65	10.69	16.17	10.62	8.90	7.70	7.43	7.08	6.89
					3.39	6.30	6.12	25.88	25.48	18.83	15.99	14.02	6.39	11.54	11.12	9.90	8.87	8.04	7.02	6.70
2	SO_2	30	ppm	1	20.68	79.98	44.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	15.27	12.39	11.85	10.27	10.25	9.97	7.78
					1.34	0.00	0.00	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	3.58	8.52

3	NOx	70	ppm	1	32.50	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	17.83	14.75	14.23	13.62	14.10	15.76	16.18
					9.03	13.79	12.82	7.97	67.31	195.60	165.05	122.65	58.50	82.52	56.03	60.78	82.84	97.79	58.31	50.96
					30.92	57.68	55.89	51.63	44.95	43.65	43.94	44.03	22.43	39.82	39.96	38.90	37.45	34.60	29.23	23.42
4	HCl	15	ppm	1	47.79	200.38	450.17	1063.50	1473.50	1700.17	1825.38	1762.04	1010.75	1422.99	1222.34	1109.43	1087.25	1128.07	1237.54	1318.23
					675.73	1306.45	1306.45	801.87	6.44	4500.00	4125.00	3975.00	1543.10	2403.58	1648.07	1416.20	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45
					675.73	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45	675.73	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45	1250.95
5	CO	50	ppm	1	3793.65	10759.70	5322.33	2099.33	1218.67	647.67	430.33	257.51	63.60	68.16	36.03	13.64	8.91	7.21	5.47	3.99
					1.01	2.08	2.03	1.31	88.27	4.60	2.75	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
					0.00	0.29	0.29	0.34	0.48	0.87	1.16	1.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	20.78	20.90	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.89	20.88	20.82	20.78	20.74	20.71	20.70	20.70	20.69
					20.73	20.69	20.69	16.20	0.59	20.91	20.90	20.90	20.88	20.83	20.75	20.71	20.69	20.69	20.69	20.69
					20.71	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
7	FLW	0	Sm3	10	2726.62	54.92	51.26	52.10	50.78	49.26	46.58	47.34	2011.57	79.39	97.42	116.23	130.15	137.43	138.49	142.40
					2181.13	146.32	147.45	2273.79	4681.50	865.56	54.93	57.99	2589.66	97.30	142.56	172.72	194.47	196.25	198.55	200.46
					3025.69	203.20	200.95	72.72	75.91	77.99	78.77	79.44	1197.38	80.15	80.63	80.82	81.03	81.22	81.52	81.86
8	TMP	0	DEG	1	171.11	165.06	149.59	139.26	134.80	131.76	128.44	123.43	120.00	117.11	114.46	111.83	109.23	106.16	102.95	99.88
					97.16	94.57	92.32	90.31	88.58	87.52	85.88	84.08	82.10	79.89	77.57	75.24	73.06	70.65	68.31	66.03
					63.98	62.00	60.13	54.26	36.82	27.22	22.90	20.47	18.59	17.06	15.89	14.96	13.97	13.06	12.08	11.42
9	TM1	0	DEG	1	516.88	416.03	401.01	536.23	916.29	1254.03	1255.09	1254.94	1255.03	1255.01	1254.81	1254.87	1254.90	1254.93	1254.80	1254.97
					1254.97	1254.98	1255.33	1255.05	1255.23	1255.15	1255.24	1255.15	1255.04	1255.13	1255.05	1255.14	1254.97	1254.94	1255.24	1255.16
					1255.29	1255.08	1255.03	1255.06	1255.09	1255.14	1255.14	1255.25	1255.21	1255.25	1255.41	1255.21	1255.11	1255.20	1255.10	1255.11
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.54	36.53	36.53	36.54	36.54	36.52	36.52	36.53	36.54	36.53
					36.53	36.53	36.54	36.52	36.52	36.52	36.53	36.53	36.52	36.54	36.53	36.53	36.54	36.54	36.54	36.54
					36.54	36.54	36.55	36.55	36.54	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55