
굴뚝별 트랜드

2017년04월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/25　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

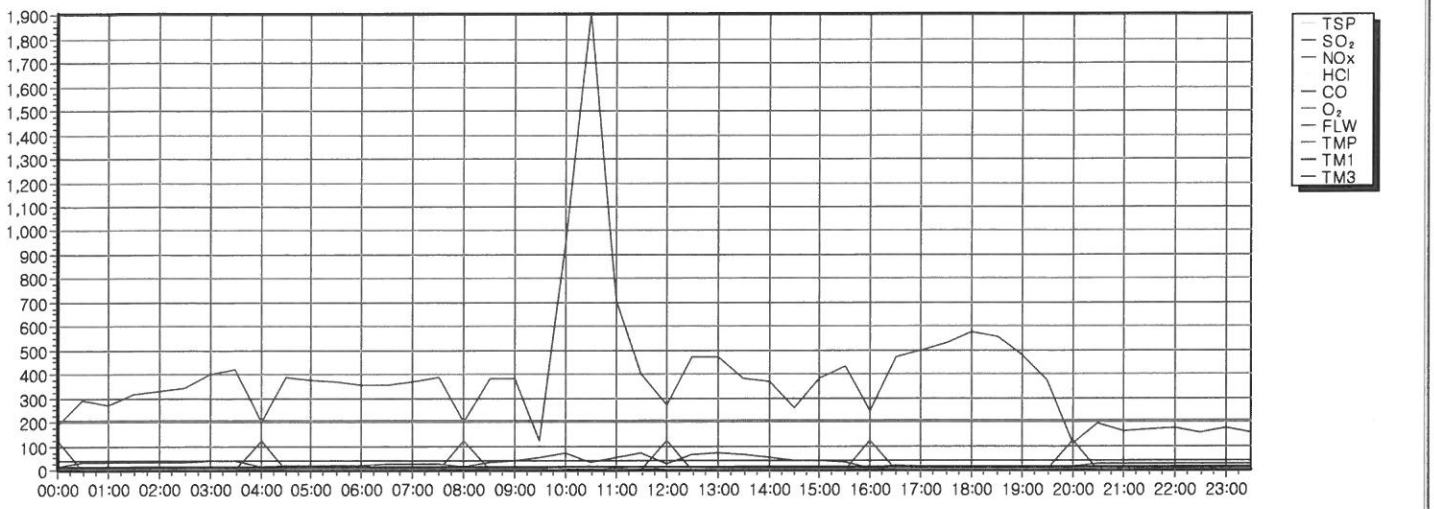

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					3.82	6.51	7.13	7.34	7.55	7.55	7.97	8.81	4.60	9.09	8.46	8.29	8.76	8.77	8.78	8.35
1	TSP	20	MGm	1	3.80	7.52	8.15	15.32	16.01	16.68	14.82	11.65	4.47	7.37	6.10	5.26	5.04	5.04	7.15	8.63
					4.45	9.23	10.07	11.32	11.31	9.62	8.14	7.48	4.29	6.59	5.97	4.94	5.77	6.18	5.80	6.22
					12.51	29.83	31.83	29.33	29.83	31.83	36.17	37.33	12.67	19.17	20.17	20.17	21.17	22.83	24.33	23.17
2	SO_2	30	ppm	1	14.96	33.17	41.83	51.50	69.83	35.33	52.17	74.17	23.53	62.00	74.33	62.83	53.00	37.50	39.83	30.33
					7.14	17.17	13.17	10.00	6.67	0.83	0.50	0.00	13.40	25.83	27.33	28.33	27.33	23.00	24.83	23.50


					187.87	290.67	272.33	318.33	333.00	340.00	400.83	421.50	203.01	389.00	372.67	366.33	358.33	354.33	369.67	387.00
3	NOx	70	ppm	1	198.49	382.17	384.50	123.83	949.83	1909.33	704.67	399.67	272.20	472.83	473.50	382.00	366.33	256.33	384.00	430.50
					244.89	474.00	497.50	530.00	574.17	554.33	478.17	378.17	111.91	194.67	158.67	167.00	172.17	157.33	172.17	158.00
					4.38	7.33	8.50	9.00	8.17	9.67	9.67	9.50	2.22	3.50	3.67	3.83	4.17	4.17	4.67	5.00
4	HCl	15	ppm	1	3.20	6.17	7.83	8.17	0.17	0.00	0.00	0.83	2.70	1.17	0.50	1.83	6.00	6.50	7.67	9.67
					2.89	5.50	6.17	8.83	9.50	10.33	10.17	9.33	2.76	4.67	4.00	4.17	4.83	4.00	4.67	5.33
					6.25	9.50	9.50	11.67	10.33	9.67	10.33	9.50	1.03	2.17	1.67	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.17	0.50	0.00	0.00	3.33	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.00
					0.00	0.17	1.00	1.83	2.67	2.00	1.17	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91
6	O_2	12	(%)	1/10	20.92	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.93	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91
					20.94	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.95	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91
					1208.74	23.94	23.97	23.99	23.99	24.00	24.00	24.01	1220.58	24.36	24.36	24.27	24.10	24.06	24.06	24.06
7	FLW	0	Sm3	10	1215.10	24.06	24.06	23.97	23.89	23.88	23.81	23.82	1207.44	23.95	23.97	23.95	23.99	23.97	23.95	23.96
					1211.57	24.02	24.00	24.05	24.06	24.06	24.10	24.20	1228.41	24.42	24.42	24.42	24.39	24.41	24.30	24.28
					9.15	8.96	8.82	8.74	8.78	8.75	8.72	8.57	6.02	4.49	4.27	5.35	7.15	7.54	7.62	7.60
8	TMP	0	DEG	1	7.65	7.68	7.67	8.85	10.00	10.55	11.32	11.33	10.20	9.71	9.56	9.53	9.34	9.30	9.52	9.57
					9.10	8.80	8.85	8.63	8.33	7.97	7.28	6.13	4.09	3.57	3.40	3.47	3.71	3.72	5.07	5.63
					12.08	12.18	12.07	12.03	12.07	12.14	12.19	12.21	12.11	12.03	12.24	11.94	11.90	12.07	11.96	11.80
9	TM1	0	DEG	1	11.62	11.67	11.79	11.69	11.71	11.89	12.09	11.97	12.01	12.04	11.91	12.05	12.07	12.09	12.13	12.06
					12.19	12.02	11.99	11.96	11.91	11.80	11.93	11.59	11.81	11.83	11.71	11.87	11.67	11.86	11.79	11.77
					36.55	36.55	36.56	36.56	36.57	36.56	36.57	36.57	36.56	36.56	36.57	36.57	36.56	36.56	36.57	36.57
10	TM3	0	DEG	1	36.57	36.57	36.58	36.57	36.56	36.56	36.56	36.57	36.56	36.55	36.55	36.56	36.57	36.57	36.57	36.57
					36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.58	36.58	36.58	36.58	36.57	36.57	36.57	36.57

굴뚝별 트랜드

2017년04월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/26　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

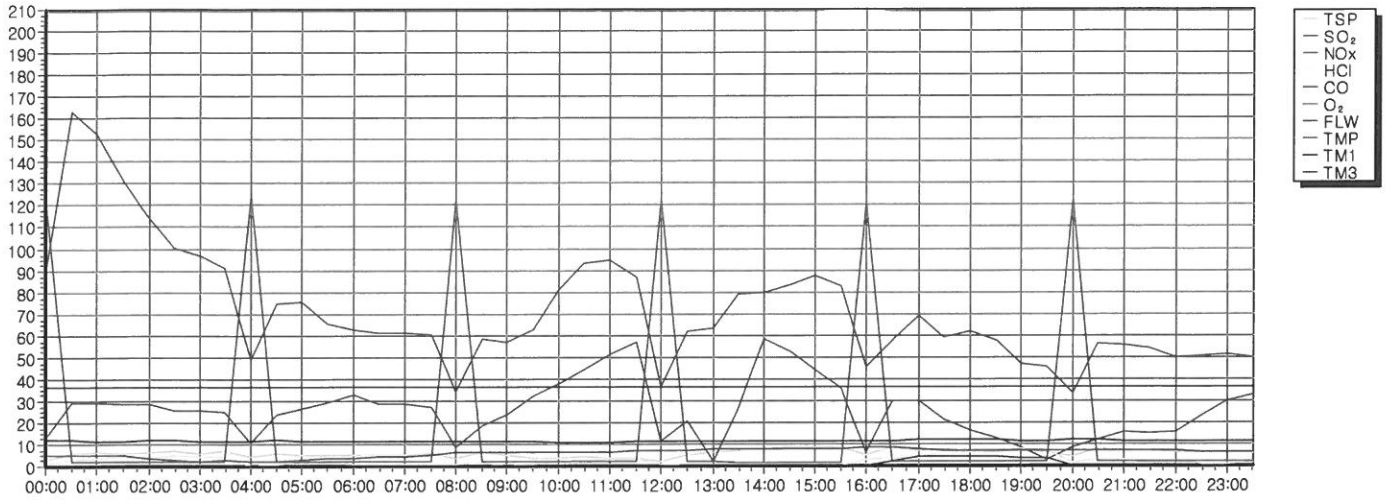

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					2.72	5.58	6.21	6.00	6.17	6.98	5.94	6.77	3.93	5.54	4.93	4.94	4.95	5.17	5.16	6.01
1	TSP	20	MGm	1	3.28	6.37	4.79	3.74	3.74	3.95	3.75	3.75	2.06	5.17	6.12	7.47	7.79	8.29	8.66	8.79
					4.93	8.55	7.12	7.68	6.28	6.26	7.32	6.51	4.10	7.51	7.04	7.08	6.30	6.38	6.37	6.03
					12.93	29.50	29.50	28.50	28.83	25.33	25.50	24.83	10.94	23.50	26.17	29.00	33.00	28.17	28.67	27.33
2	SO_2	30	ppm	1	8.45	18.36	23.67	32.33	37.50	44.33	51.50	57.17	11.38	20.44	2.28	26.19	58.60	52.45	44.10	35.35
					6.31	30.00	29.83	21.43	16.33	13.00	8.50	2.88	8.54	12.42	15.94	15.25	15.71	23.58	29.94	32.50


					89.13	162.83	153.33	131.17	114.17	100.67	97.00	91.33	49.16	74.50	75.67	65.17	62.67	61.17	61.50	60.50
3	NOx	70	ppm	1	34.52	58.33	57.00	62.67	80.83	93.50	94.67	87.00	36.45	61.69	63.67	78.99	79.99	83.60	87.30	82.50
					45.76	57.33	69.17	59.14	61.64	57.33	46.96	45.23	33.72	56.32	55.88	54.29	49.84	50.71	51.06	50.00
					1.54	2.50	3.83	4.00	3.83	5.00	4.17	4.50	0.19	0.67	1.67	1.67	1.00	0.50	0.50	1.00
4	HCl	15	ppm	1	0.54	1.38	0.33	0.67	2.33	2.67	3.17	2.67	0.59	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.62	3.23	3.50	6.12	6.67	7.17	8.15	6.79	1.29	2.81	2.63	1.68	2.06	0.86	1.02	1.67
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	2.00	4.33	4.04	4.48	4.17	3.90	3.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					20.94	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.94	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91
6	O_2	12	(%)	1/10	20.94	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.95	20.92	20.93	20.94	20.95	20.95	20.96	20.97
					21.00	20.92	20.91	20.92	20.91	20.91	20.92	20.91	20.94	20.92	20.92	20.92	20.91	20.91	20.91	20.91
					1230.51	24.42	24.42	24.39	24.53	24.60	24.60	24.60	1241.88	24.60	24.57	24.52	24.49	24.42	24.43	24.35
7	FLW	0	Sm3	10	1225.80	23.79	24.24	24.26	24.27	24.27	24.24	24.24	1222.64	21.52	19.27	16.11	16.09	14.73	13.38	13.83
					1211.51	22.30	24.12	21.97	23.35	24.24	22.89	23.34	1223.75	22.89	21.54	21.53	23.34	23.79	23.79	24.26
					4.75	4.64	4.84	4.89	3.37	2.71	2.49	2.55	2.47	2.39	2.81	3.46	3.83	4.58	4.34	5.26
8	TMP	0	DEG	1	6.19	6.46	6.53	6.38	6.21	6.32	6.57	6.86	7.15	7.39	7.64	7.87	8.01	8.05	8.04	8.11
					8.29	8.25	8.11	7.16	6.80	7.13	6.94	6.82	6.98	7.12	7.16	7.07	6.89	6.74	6.47	6.31
					11.87	11.75	11.73	11.71	11.91	11.82	11.69	11.56	11.70	11.79	11.56	11.67	11.52	11.43	11.19	11.33
9	TM1	0	DEG	1	11.38	11.66	11.35	11.13	10.92	10.67	10.91	11.07	11.07	11.40	11.44	11.43	11.42	11.45	11.51	11.39
					11.53	11.59	11.89	11.93	12.02	11.76	11.71	11.48	11.81	11.79	11.69	11.55	11.53	11.65	11.54	11.40
					36.58	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.56	36.57	36.57
10	TM3	0	DEG	1	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.58	36.58	36.59	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58
					36.58	36.58	36.58	36.57	36.58	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.56	36.57	36.56	36.56	36.56

굴뚝별 트랜드

2017년04월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/03/27　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

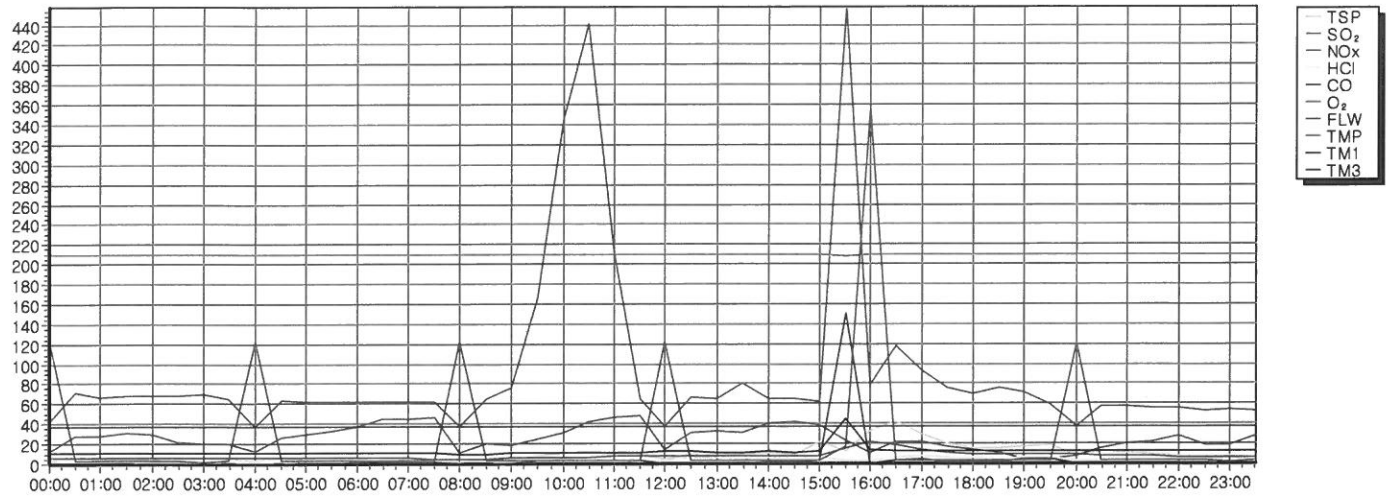

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					3.27	6.08	5.40	5.33	4.99	6.36	5.85	5.09	2.52	5.61	5.19	5.81	6.22	6.22	6.01	4.97
1	TSP	20	MGm	1	2.10	4.35	5.18	8.31	10.20	11.88	10.43	9.60	4.44	8.78	7.74	9.62	11.09	9.63	20.97	12.55
					32.03	42.52	29.48	19.92	15.81	14.92	17.84	18.46	7.43	12.35	10.25	8.97	7.92	7.49	7.10	6.23
					12.45	27.79	27.50	31.27	30.17	22.13	19.94	20.73	11.96	26.00	29.17	33.17	37.17	45.50	45.33	46.67
2	SO_2	30	ppm	1	11.35	19.67	19.17	25.00	30.83	41.50	46.17	47.50	14.21	31.00	33.33	31.67	41.00	41.67	39.50	22.74
					11.30	21.50	21.17	17.50	14.50	10.50	4.83	4.33	7.36	15.50	20.67	22.17	27.17	18.67	18.17	27.33

					41.48	71.02	66.83	69.06	67.67	68.23	70.21	65.67	37.71	63.17	61.33	62.33	61.33	62.17	61.67	61.67
3	NOx	70	ppm	1	37.72	65.50	75.67	165.83	346.00	440.67	211.00	65.67	37.87	67.50	64.67	80.00	64.83	65.17	62.67	457.96
					79.11	118.50	92.83	76.83	70.50	75.67	72.00	59.17	36.52	57.83	56.83	56.33	56.17	53.50	54.17	53.50
					0.52	0.00	0.00	0.33	1.17	0.86	1.65	0.69	1.18	0.67	2.67	4.17	4.33	3.67	4.17	5.17
4	HCl	15	ppm	1	0.36	0.33	1.00	2.67	4.83	3.33	2.50	1.67	3.03	6.00	6.00	5.17	5.83	6.00	6.83	2.70
					3.54	6.67	7.50	6.17	6.67	4.67	5.83	6.17	2.54	3.00	3.33	3.50	5.17	5.00	6.17	3.67
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.00	1.17	2.00	2.00
5	CO	50	ppm	1	0.01	0.00	0.50	2.33	3.00	3.83	3.83	2.83	0.01	0.00	0.00	0.17	1.83	1.67	2.83	150.94
					0.52	3.17	4.17	2.17	2.00	2.00	4.33	5.33	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					20.94	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.92	20.91	20.93	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91
6	O_2	12	(%)	1/10	20.94	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.94	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.79
					20.93	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.93	20.91	20.91	20.91	20.91	20.91	20.92	20.91
					1226.41	23.40	24.30	23.85	24.33	23.89	22.55	23.91	1230.77	24.37	24.42	24.42	24.42	24.42	24.39	24.42
7	FLW	0	Sm3	10	1232.58	24.39	24.38	24.36	24.30	24.29	24.24	24.20	1221.29	24.14	24.12	24.09	24.12	24.12	29.46	168.02
					3550.36	23.47	23.77	23.91	24.01	24.06	24.06	24.08	1217.25	24.16	24.21	24.24	24.29	24.30	22.95	24.30
					6.09	6.05	6.07	6.00	5.99	6.07	6.14	6.09	6.01	5.92	5.67	5.59	5.54	5.46	5.53	5.32
8	TMP	0	DEG	1	5.27	5.36	5.53	6.00	6.47	6.87	7.13	7.35	7.54	7.74	7.94	7.93	8.14	8.27	8.39	15.94
					22.23	18.28	13.88	11.60	10.06	9.22	8.96	8.82	8.73	8.22	7.78	7.35	6.86	6.48	6.28	6.03
					11.50	11.35	11.31	11.19	11.15	11.02	11.23	11.01	10.65	10.59	10.57	10.54	10.29	10.29	10.33	10.31
9	TM1	0	DEG	1	10.02	10.06	10.19	10.63	10.71	10.89	10.96	11.33	11.69	11.75	11.48	11.54	11.66	11.58	12.39	44.47
					13.20	12.34	12.57	12.34	12.48	12.29	12.11	12.27	12.00	11.99	12.17	12.22	11.99	12.12	12.00	12.20
					36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.56	36.57	36.56	36.57	36.57	36.57	36.56	36.57	36.57	36.57	36.56
10	TM3	0	DEG	1	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.57	36.57	36.56	36.56	36.57	36.57	36.57	36.57	36.56	36.56	36.56
					36.57	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.55	36.56	36.56	36.57	36.56	36.56